
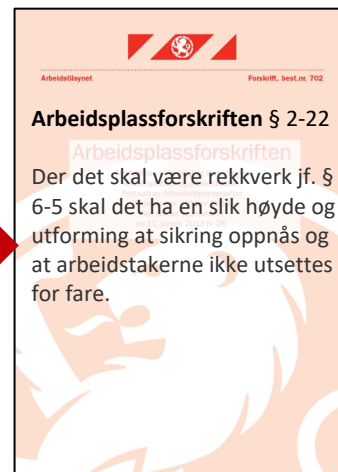


REKKVERK OG BYGGEPLASSGJERDER

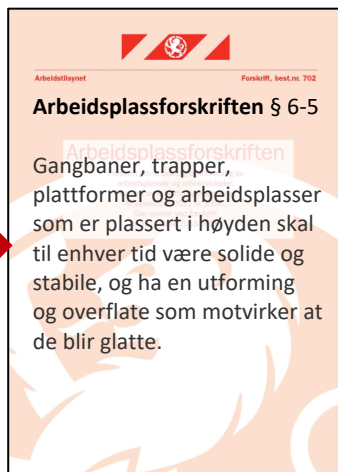

REKKVERK

ID Lovdata

Utdrag fra Arbeidsplassforskriften - §§ 6-5 og 2-22

Gangbaner, trapper, plattformer, gulv, etasjedekker og lignende skal ha rekkverk i samsvar med § 2-22 der det er fare for at personer eller gjenstander kan falle ned. Når høyden er større enn 2 m, skal det alltid være rekkverk eller andre vernetiltak.

Høyden på rekkverket skal være minst 1 meter. Rekkverket skal ikke ha så store åpninger at det innebærer fare for at arbeidstakere kan falle igjennom.

Der det er fare for at gjenstander kan falle ned skal rekkverket ha fotlist som er minst 0,10 meter høy. Fotlist skal ligge an mot gulvet. Annen tildekking skal benyttes når fotlist ikke gir tilstrekkelig vern.

Krav fra Oslobygg

- Rekkverk skal settes opp iht. gjeldende forskrifter og hvor fallhøyden overstiger 1,5 m
- Rekkverket skal være av typen rekkverksnett (jf. illustrasjonsbilde) hvor håndlist, knelist og sparkebord inngår i et og samme produkt
- Rekkverk skal monteres fortløpende på dekkekanter, på tak, rundt utsparinger, foran sjaktåpninger, vertikale sprang, i trappeløp og reposer, etc.
- Rekkverksnettet skal være produsert ihht EN 13374, klasse A, B, C eller tilsvarende
- I trappeløp kan rekkverket utføres på en annen forskriftsmessig måte



BYGGEPLASSGJERDER

ID Lovdata

Byggherreforskriften § 9 pkt. a)

Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen

Krav fra Oslobygg

- Alle byggeplassgjerder skal være min 2 m høye, klatrebegrensende og med maskevidder på max 5 cm bredde.
- Duk på gjerder benyttes på steder det er fare for sprut ut fra byggeplassen.
- Byggeplassgjerder skal festes mot tilstøtende veggkonstruksjoner med bolter og/eller patentbånd.
- Det skal benyttes 2 stk lasking imellom gjerdene.

Vektblokker (jf. Illustrasjonsfoto) :

- Ved skole i drift (SID) skal alle byggeplassgjerder utføres med vektblokker i bunn, for å unngå snublefare og ivaretar ballsikring i underkant. Det skal benyttes 1 stk lasking imellom gjerdene.
- Alle byggeplassgjerder skal utføres med vektblokker dersom fortau(er), gate(r) og gangvei(er) er mindre enn 2 m unna.
- Flettverksgjerde (min 2 m høyt) , med netting helt ned til bakken, kan erstatte byggeplassgjerder med vektblokker, i områder hvor byggeplassgjerder ikke skal flyttes i byggeperioden. Dvs. fast etablering.

Felles for begge utførelser er at kvaliteten på gjerdene skal kontrolleres daglig.

Spesiell kontroll av gjerder skal gjøres inn mot skolegård, sammenføyningene mellom seksjonene og ødelagte spiler.

Alle byggeplassgjerder skal være hele, uten utstikkende spiler i front og på topp, i hele byggeperioden. Ødelagte gjerder skal utskiftes løpende.

